


# MULDO G-1

## Løs setebenk

Største bredde på beholderen er 69 cm

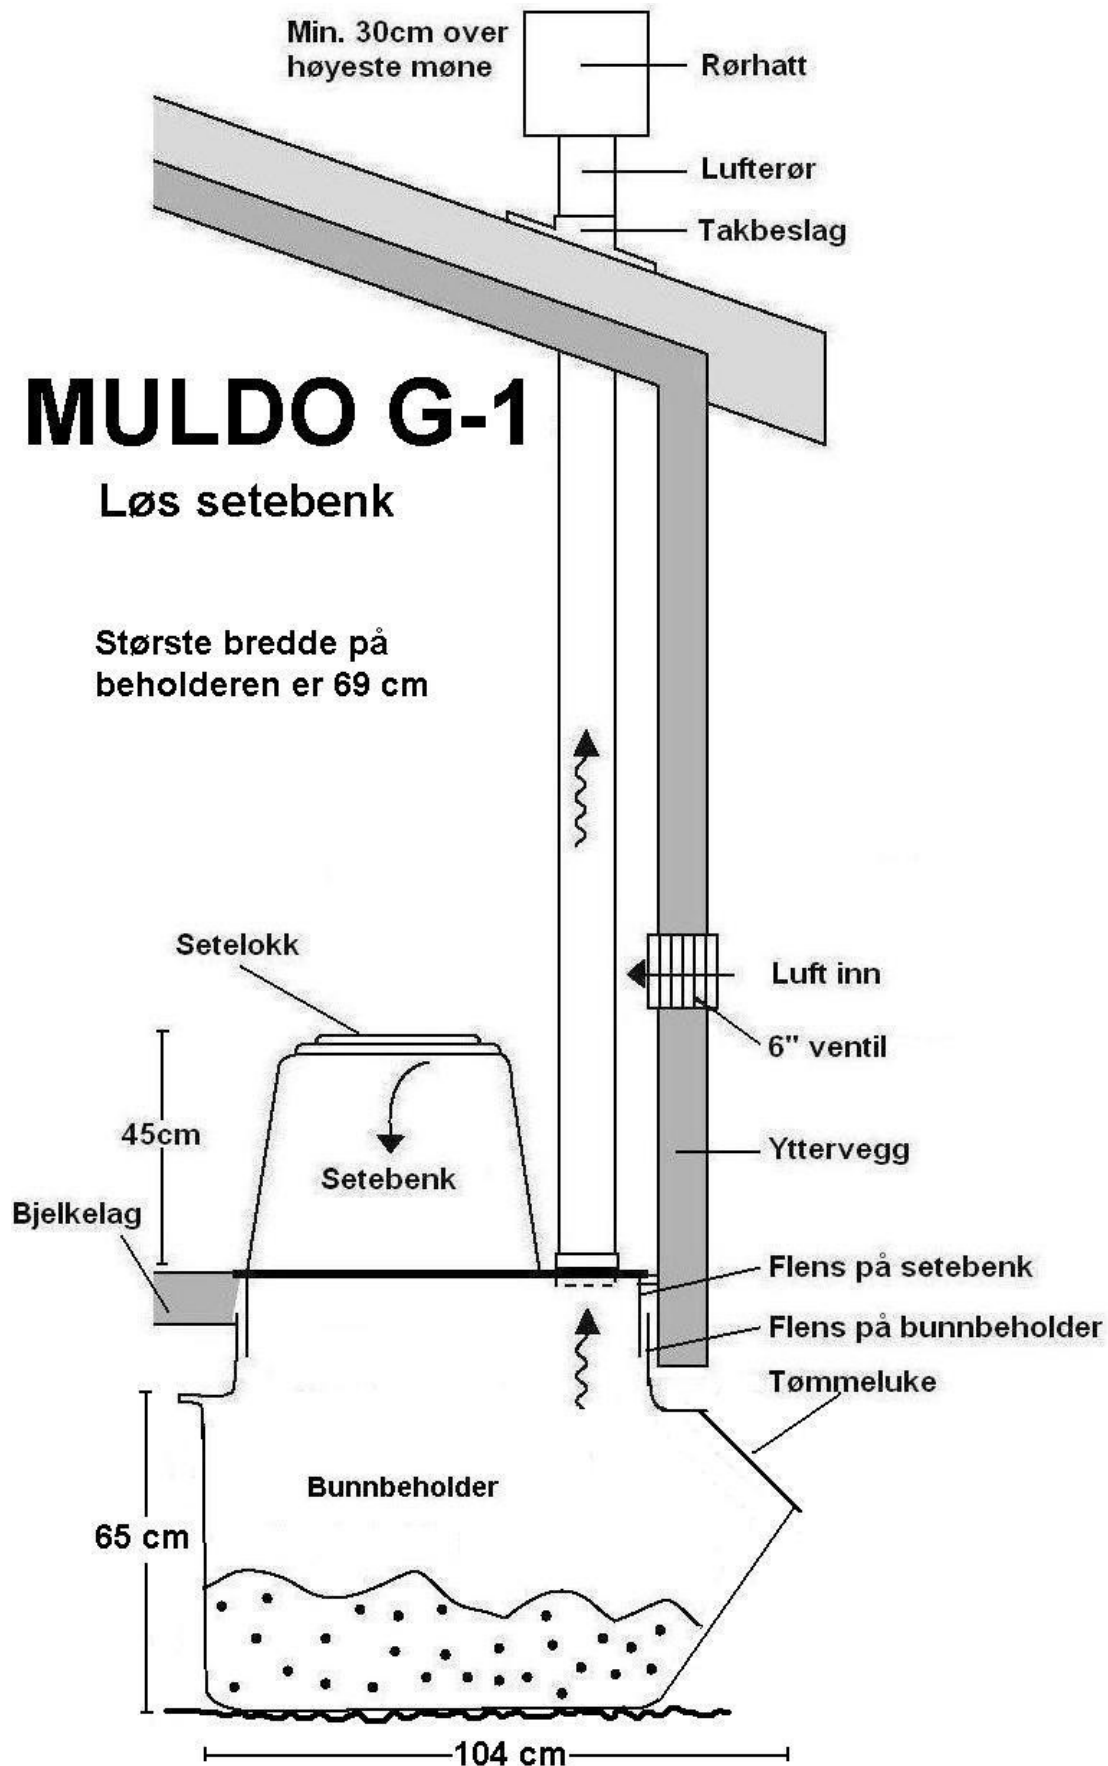

Utførelse: Glassfiberarmert plast  
Fyllvolum: 350 liter  
Avlufing: 4" PVC rør m/rørhatt  
Vekt: 24 kg  
Montasje: Setebenk på gulv.  
Bunnbeholder hviler på bakken.

Produsent:  
Grønset AS  
7340 Oppdal  
Tlf: 72 42 16 09  
muldo@gronset.no

[www.muldo.no](http://www.muldo.no)

# MULDO G-1 m/løs seteбенк

## **Teknisk beskrivelse/montering:**

- MULDO G-1 m/løs seteбенк består av bunnbeholder med ett kammer og separat seteбенк.
- Bunnbeholder skal hvile på bakken under bjelkelag/svill med min. 5 cm åpning mellom bjelkelag og bunnbeholder i tilfelle telehiv. Flens på bunnbeholder kommer mellom bjelkelag.
- Seteбенken hviler på gulv, og hull i gulvet skjæres etter størrelsen på seteбенkens flens.
- Flens på seteбенken skal gå inn i flens på bunnbeholder. Standard utgave max. 25 cm total lengde for regulering mellom seteбенк og bunnbeholder. Skjøteringer kan leveres.
- Tømmeluke skal stikke ut gjennom mur/vegg for tømming fra utsiden.
- Lufterør skal ved montering komme helt inntil innervegg.
- Rundt lufterør på taket tettes med takbeslag og icopallim/silikonmasse.
- Påse at rommet hvor MULDO G-1 m/løs seteбенк er montert har god avlufting, med 6" ventil montert ca 50-100 cm fra gulv.
- MULDO G-1 bunnbeholder bør vende slik at den får mest mulig sollys.

## **Bruk:**

- Før MULDO G-1 m/løs seteбенк taes i bruk strøes et lag sanitærstrø/torv i bunnbeholderen (ca 5 cm tykt).
- Ca hvert 20 persondøgn strøes et tynt lag med sanitærstrø/torv i beholderen for å absorbere væske og gi tilskudd av humus.
- Etter en tids bruk, helst 3-4 ganger i året, bør massen i beholderen vendes og røres litt (trekanthake eller lignende er velegnet til dette bruk). Massen vil dermed få tilført luft, og formuldingsprosessen gå sin gang.
- Danner det seg mye væske i beholderen tilsettes sanitærstrø/torv til man får en grøtaktig masse.
- MULDO G-1 m/løs seteбенк skal ikke tilføres glass, plast, metaller, bleier eller lignende ikke nedbrytbare ting.
- Formuldingen i beholderen kan også bli hemmet ved en ukritisk blanding med husholdningsavfall.

## **Tømming:**

- Massen spaes lett vint ut gjennom tømmelukan. Massen er ren og fri for skadelige bakterier, og kan graves ned eller brukes i blomsterbed.
- Massen vil bli til jord, og ved normalt bruk av doen kan regnes tømming annethvert år.